

GEMEINDE KARLSKRON - ENTWICKLUNGSKONZEPT FREIFLÄCHENPHOTOVOLTAIK

Für Wasserhaushalt bedeutsame Bereiche



LEGENDE


Vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete:
Ausschluss aufgrund aktueller Rechtslage, technisch wäre
Kombination mit F-PV grundsätzlich möglich

Natürliche Fließgewässer einschließlich
Gewässerrandstreifen: Ausschluss

Gewässer-Entwicklungskorridore gem. Flächen-
nutzungsplan: Ausschluss für PV-Anlagen bzw.
potenzieller Bereich für Ausgleichsflächen

Gepl. Retentionsbereich gem. Entwicklungskonzept
Donaumoos: grundsätzlich Kombination mit F-PV denkbar,
hier wegen Wiesenbrütergebiet (Po1) bzw. vorläufig ge-
sichertem Überschwemmungsgebiet (Zg1) bzw.
Gewerbegebiet (Zg2) bzw. Ausgleichsflächen-
status (Ka1) aber praktisch ausgeschlossen

Kiesweiher, mit etablierter Badenutzung/geringen Konflikt-
potenzial: erhebliche Restriktion, anders als bei sonsti-
gen Kiesweiichern (ohne besondere Bedeutung für Erholung
oder Artenschutz) Installation von schwimmenden
PV-Module hier keine wünschenswerte
Option

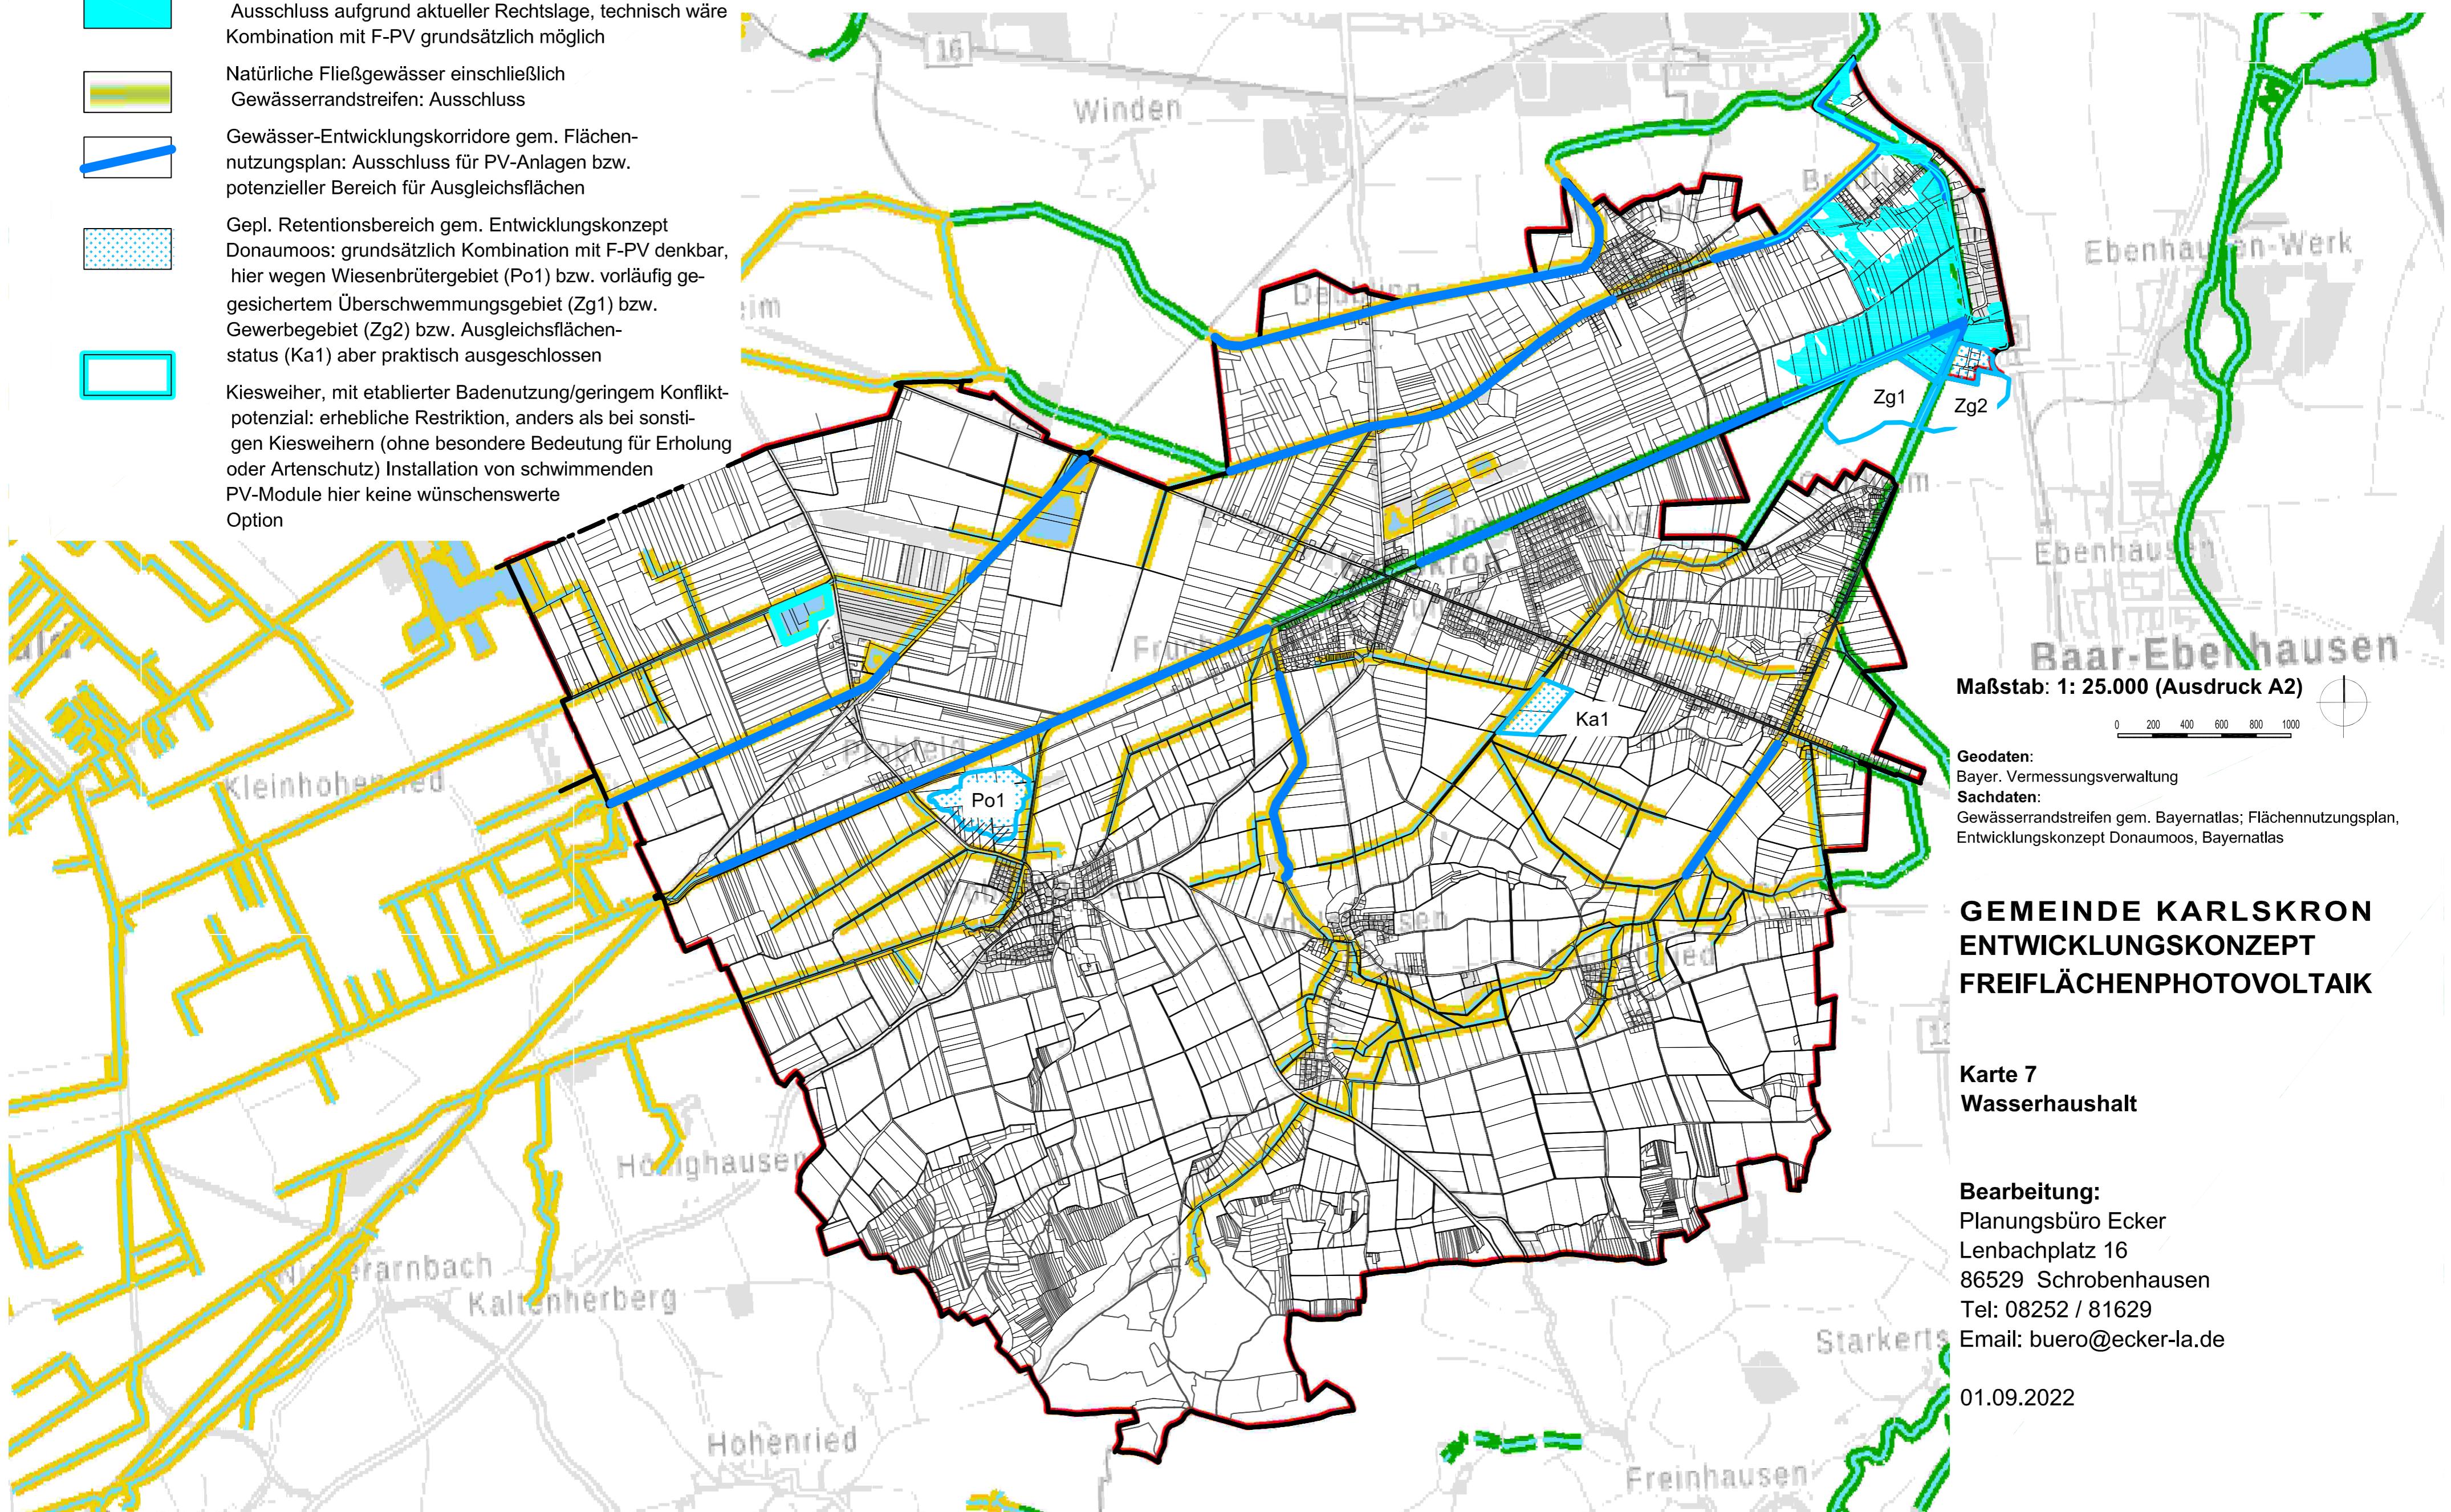

Maßstab: 1: 25.000 (Ausdruck A2)

0 200 400 600 800 1000

Geodaten:
Bayer. Vermessungsverwaltung
Sachdaten:

Gewässerrandstreifen gem. Bayernatlas; Flächennutzungsplan,
Entwicklungskonzept Donaumoos, Bayernatlas

GEMEINDE KARLSKRON ENTWICKLUNGSKONZEPT FREIFLÄCHENPHOTOVOLTAIK

Karte 7 Wasserhaushalt

Bearbeitung:
Planungsbüro Ecker
Lenbachplatz 16
86529 Schrobenhausen
Tel: 08252 / 81629
Email: buero@ecker-la.de

01.09.2022